


Bewertung der Gebäude- und Anlagentechnik

Die Bewertung der Gebäudehülle erfolgt auf Basis der Normwerte für den Heizwärmebedarf, die Bewertung der Anlagentechnik auf Basis der Anlagenaufwandszahl*.

Variante von MFH_Bad_Liebenwerda(Voss)+ZD+PV+ZDB, dez. Wärmepumpen, Änderung-Thermostat_Dä. i. FB1 u. FB2, Dä.-Dach 1-5 = 42 cm:

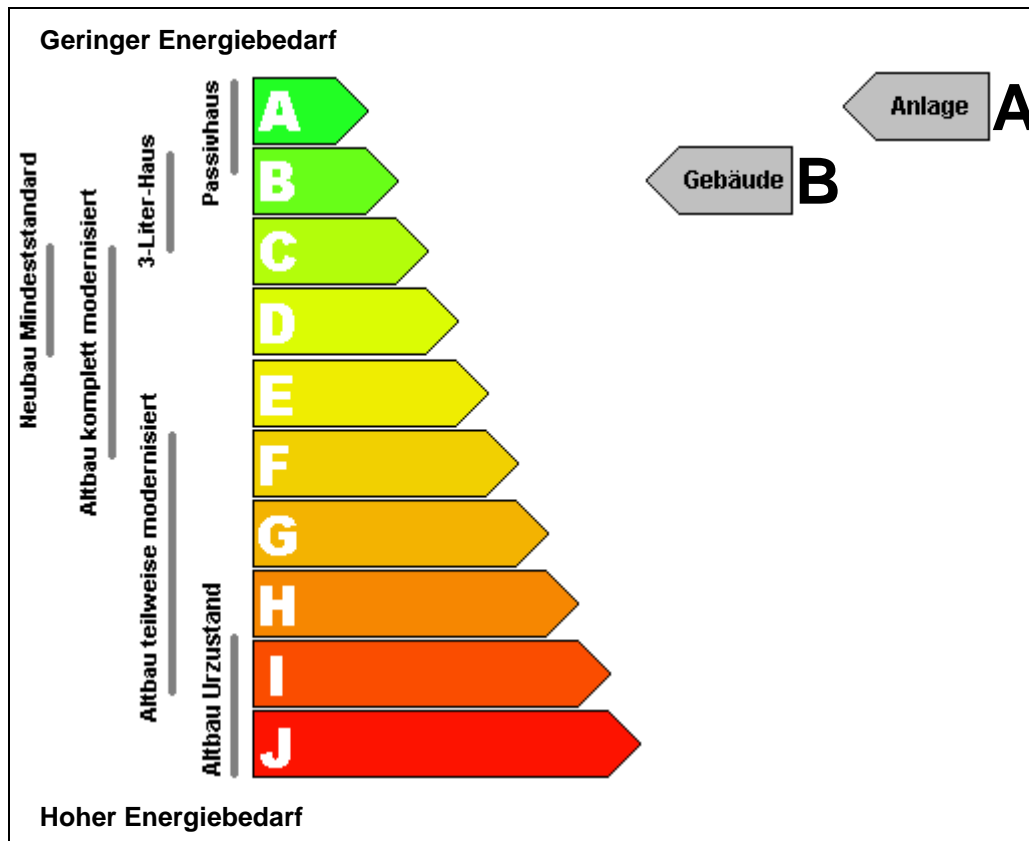

* Die Anlagenaufwandszahl beschreibt die energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems. Die Aufwandszahl stellt das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen (eingesetzter Brennstoff zu abgegebener Wärmeleistung) dar. Sie ändert sich daher auch, wenn beispielsweise nur Maßnahmen an der Gebäudehülle durchgeführt wurden.